

Redispatch 2.0 - Neue Regeln Neue Chancen?

Dr. Robin Stern

13.11.2025

Redispatch 2.0 Kennzahlen in 2025

55%

Anteil von RD betroffenes Portfolio

66,3%

Maximaler RD-Anteil an einem Park

9 Tage

Längste RD-Maßnahme

48

Netzbetreiber mit RD-Maßnahmen

39662

Anzahl einzelner RD-Maßnahmen

~4h

Durchschnittliche RD-Länge

Was bisher geschah

An der Zukunft des RD2.0 wird gearbeitet

Letzte Veröffentlichung
der BNetzA



März 2021

Einführung des
RD2.0 gescheitert -
Übergangslösung




Oktober 2021

Pilotphase zum
bilanziellen
Ausgleich



Juni 2022

Pilotphase beendet:
Systemrisiko




August 2023

Sachverständigen-
gutachten



April 2024

EnWG
Referentenentwurf
RD2.0 Eckpunktepapier




Oktober 2024

Scheitern der
Ampelregierung



November 2024

EnWG
Gesetzesentwurf und
neue Festlegung zum
RD2.0




Oktober 2025

Sukzessive
Überführung in den
bilanziellen Ausgleich



Januar 2027

Rückkehr zur aktuellen
Gesetzeslage



Januar 2032

Welche Änderungen bringt die Gesetzesnovelle?


Der Anspruch des BKV auf bilanziellen Ausgleich wird durch die BNetzA festgelegt

Aktuelle Rechtslage	Nach der Gesetzesnovelle
§13a Abs 1a: BKV hat Anspruch auf bilanziellen Ausgleich gegenüber dem ÜNB	§13a Abs 1a: BKV hat Anspruch auf bilanziellen Ausgleich gegenüber dem ÜNB
§14: ÜNB hat Anspruch auf Abnahme des bilanziellen Ausgleichs	§14: ÜNB hat Anspruch auf Abnahme des bilanziellen Ausgleichs §13a Abs 1a gilt nur im Falle einer Festlegung durch die Regulierungsbehörde – Befristet bis 31.12.2031

Einschränkung des §13a Abs 1a EnWG

Finanzieller Aufwendungsersatz


- Netzbetreiber führt RD-Maßnahme durch
- Direktvermarkter beschafft Energie an Strombörse
- Netzbetreiber und BTR stimmen Ausfallarbeit ab
- Anlagenbetreiber erhält finanziellen Aufwendungsersatz (FAE) und Marktprämie (MP)
- Kostenneutralität?

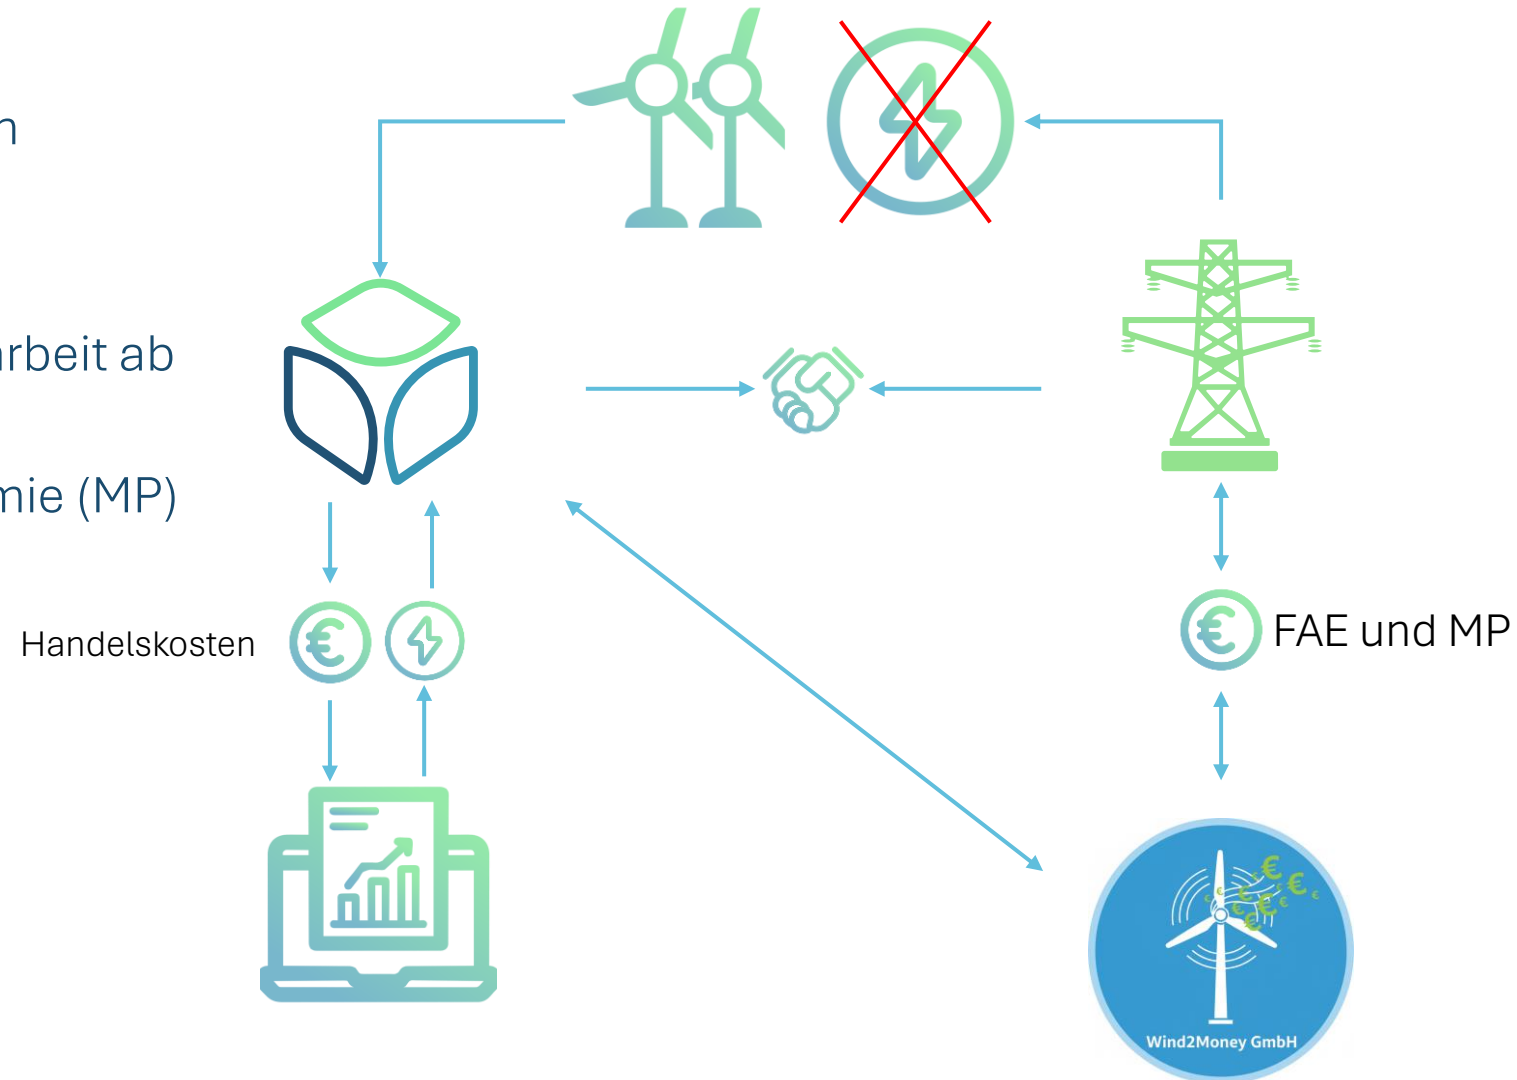

Vorgaben zum Finanziellen Aufwendungsersatz

Randbedingungen sind formuliert, aber die konkrete Ausgestaltung derzeit unklar


- ❏ Anlagenbetreiber ist anspruchsberechtigt
- ❏ FAE ~ Kosten des bilanziellen Ausgleichs
- ❏ Berücksichtigung wirtschaftlicher Vorteile des BKV
- ❏ Negative Anreize für ineffiziente Bewirtschaftung
- ❏ BNetzA trifft nähere Bestimmungen zur Höhe des angemessenen Aufwendungsersatzes und Bestimmung der fiktiven Vorteile
- ❏ Pauschale Bestimmungsmethoden
- ❏ Kostenneutralität §13a Abs. 2 wird auf das Innenverhältnis zwischen BKV und Anlagenbetreiber ausgelagert

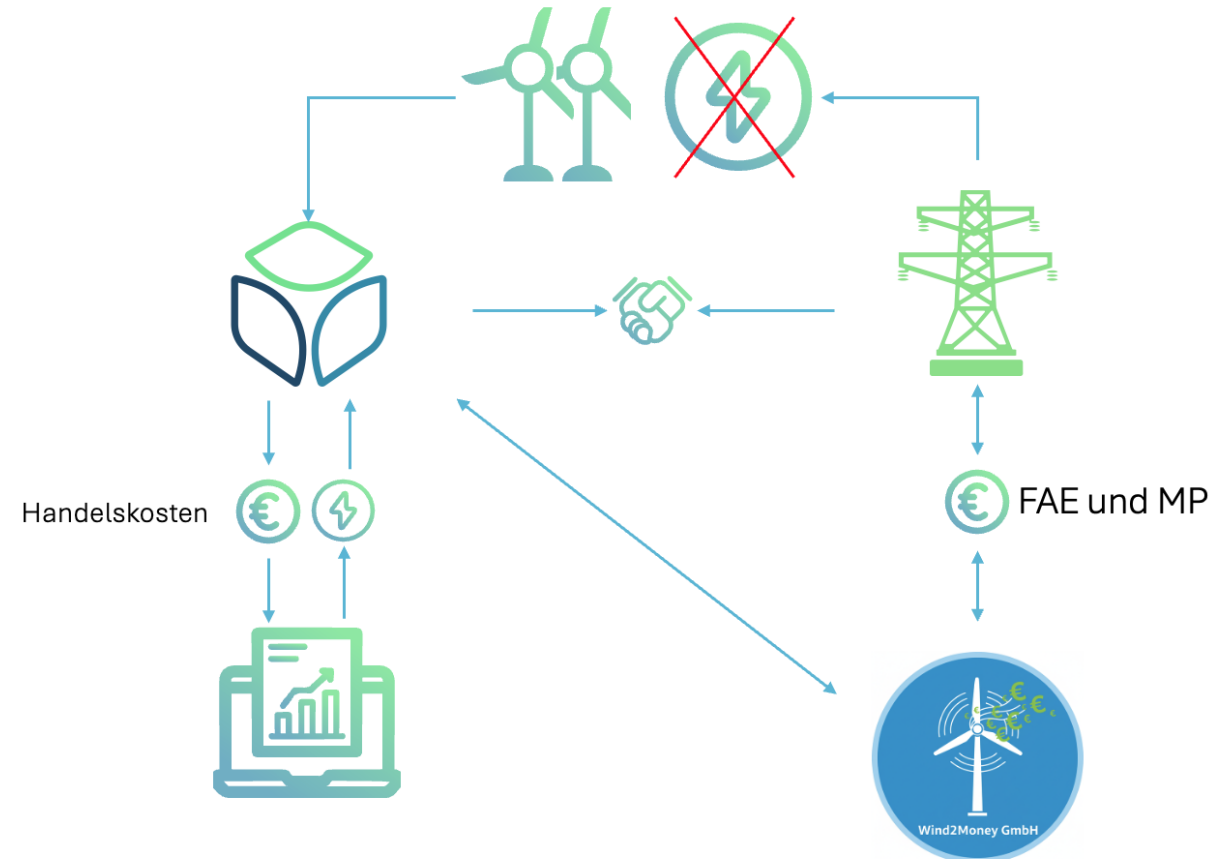

Anwendung des §13a Abs 1a

Bilanzieller Ausgleich

- ❏ EIV übermittelt fortlaufend Planwerte
- ❏ Netzbetreiber führt RD-Maßnahme durch
- ❏ Direktvermarkter erhält bilanziellen Ausgleich vom Netzbetreiber basierend auf Planwerten
- ❏ Netzbetreiber und BTR stimmen Ausfallarbeit ab
- ❏ Marktprämie von Netzbetreiber an Anlagenbetreiber
- ❏ Auszahlung der Ausfallarbeit als wäre die Energie produziert worden*

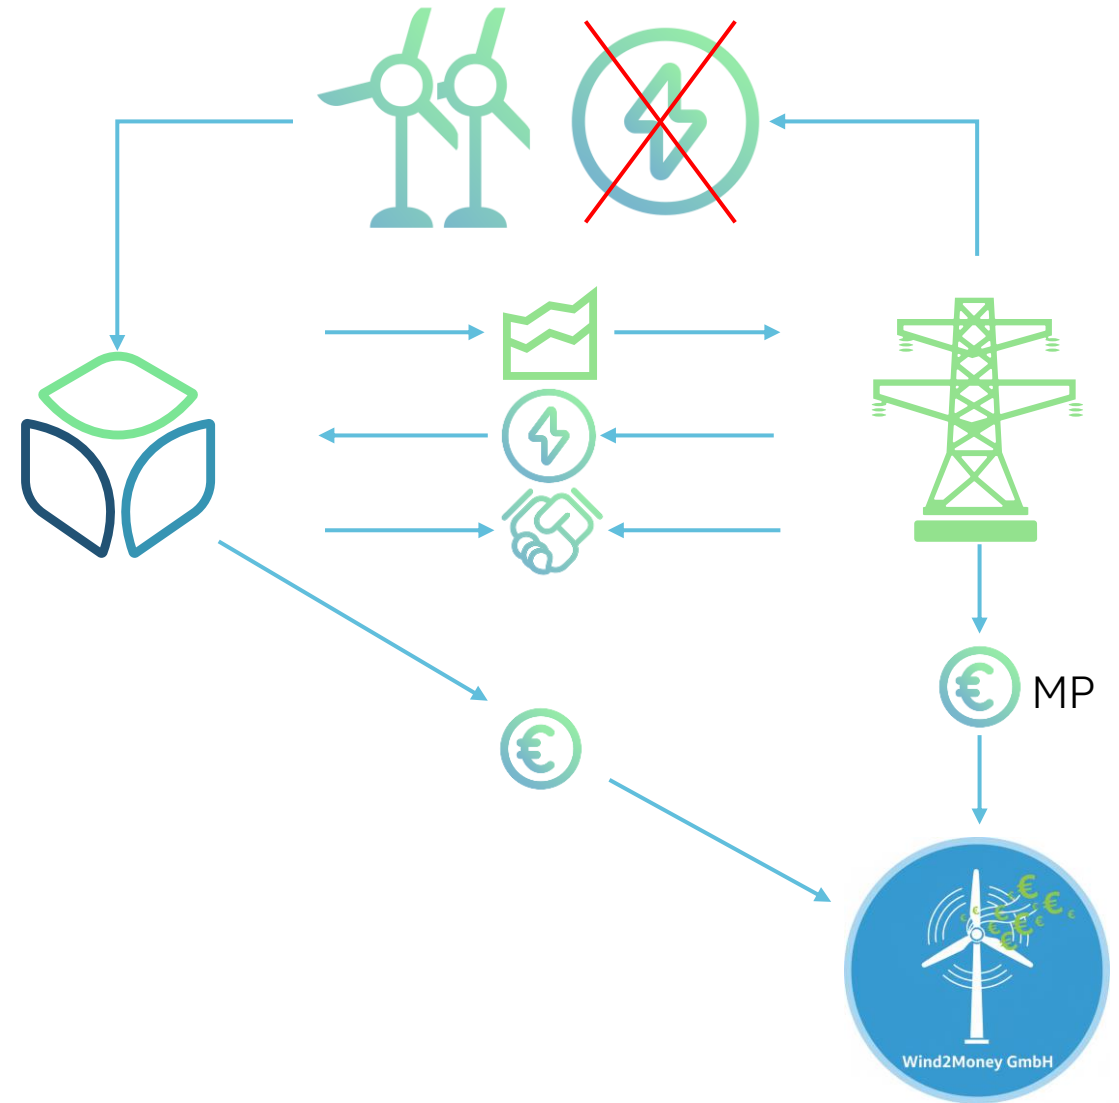

Welches Bilanzierungsmodell?

Anwendung des §13a EnWG

- ❏ Per Festlegung durch BNetzA
- ❏ Information zum Wechsel des Bilanzierungsmodells mit 6 Monaten Vorlauf
- ❏ Wechsel immer zum 1.1., 1.4., 1.7., 1.10. möglich
- ❏ Aktueller Festlegungsentwurf: Empfänger der Information **EIV und Lieferant**


Bei Direktvermarkterwechsel dringend das Bilanzierungsmodell vom alten Direktvermarkter (EIV / Lieferant) erfragen und dem neuen Direktvermarkter mitteilen!

Weitere Änderungen

- ❏ Abschaffung des Pauschalabrechnungsmodells
 - ❏ Tägliche Übermittlung von Meteodaten des BTR an Netzbetreiber
 - ❏ Komplexität Spitz > Pauschal
- ❏ Weitere Detailfragen zur Ausfallarbeitsberechnung
 - ❏ Wind-Bin Verfahren
 - ❏ Überbauung von Netzanschlusspunkten
 - ❏ Colocation-Speicher
 - ❏ ...
- ❏ Bildung einer SR
 - ❏ Im Grundsatz eine SR pro Marktllokation -> Flächendeckende Neuordnung der SR
- ❏ Anreizkomponente für die Vorabinformation von RD-Maßnahmen (BK8)
 - ❏ Implikation auf interne Aufwände und Kostenstruktur



Weiteres Vorgehen der BNetzA

Die Zeit wird wieder knapp ...

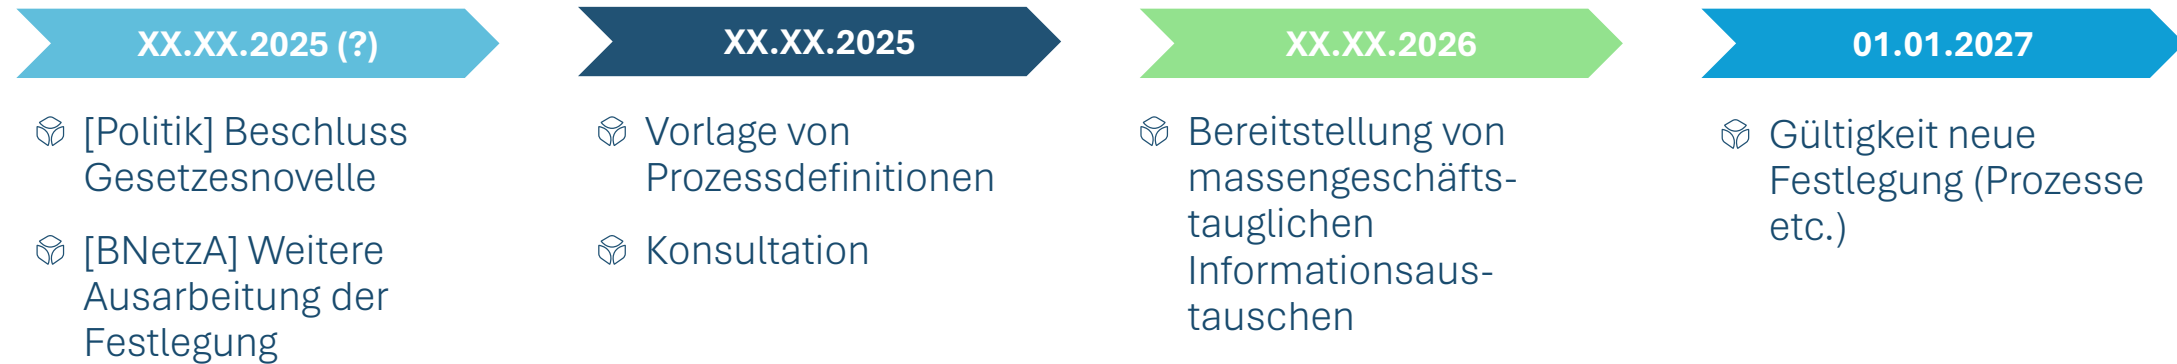

Fazit

- ☞ Einbeziehung des Anlagenbetreibers in die Abrechnung
- ☞ Abschaffung des Pauschalabrechnungsmodells
- ☞ Wichtig: Welches Bilanzierungsmodell - Planwertmodell oder Prognosemodell?

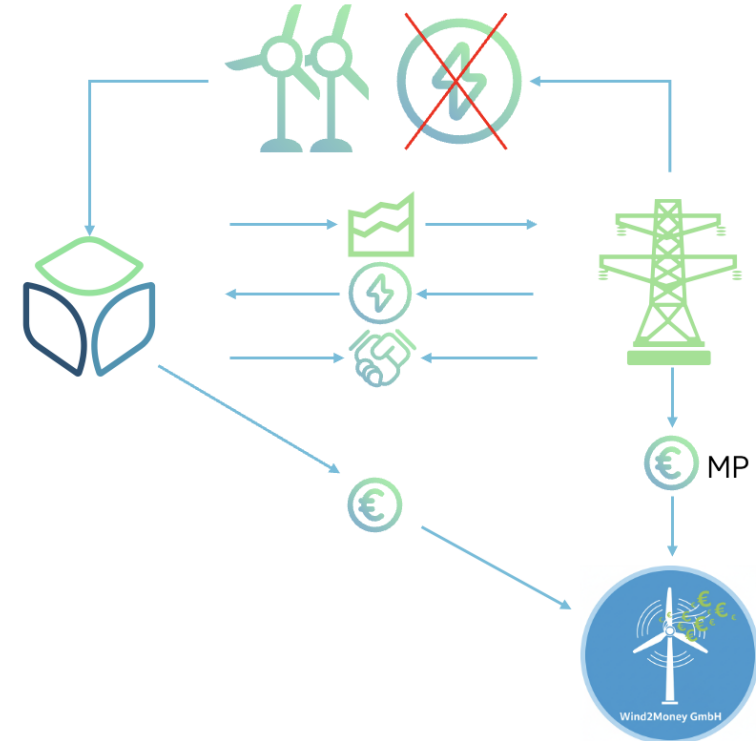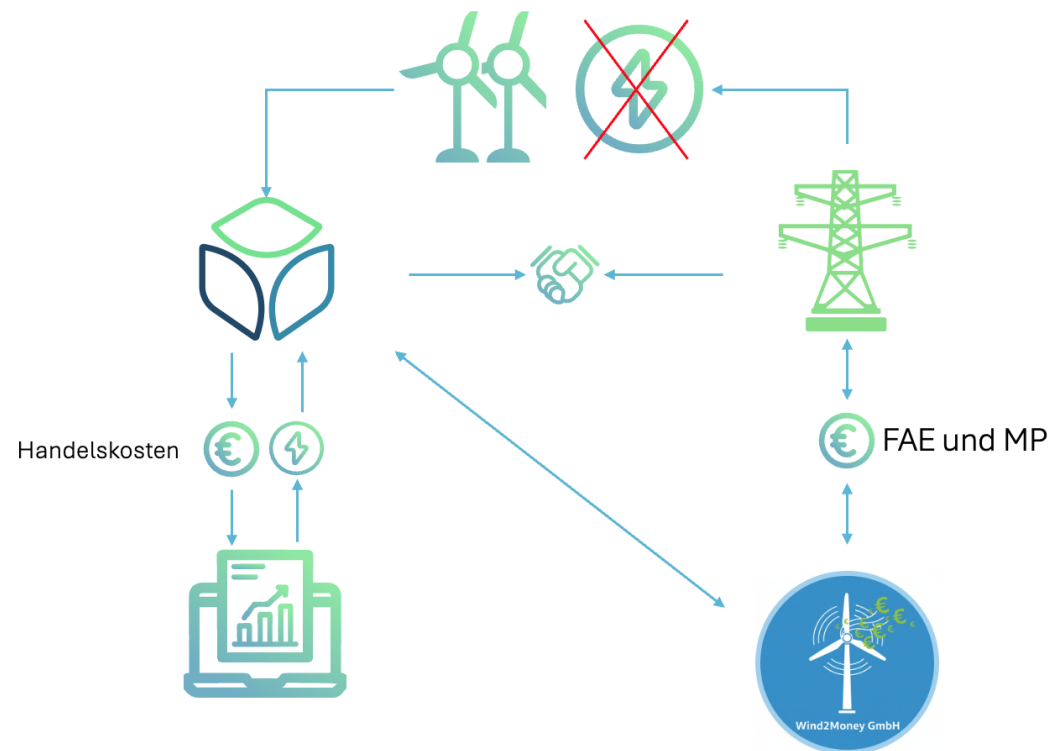

Sprechen Sie uns gerne an:

Dr. Robin Stern

Team Lead – Business Analytics

